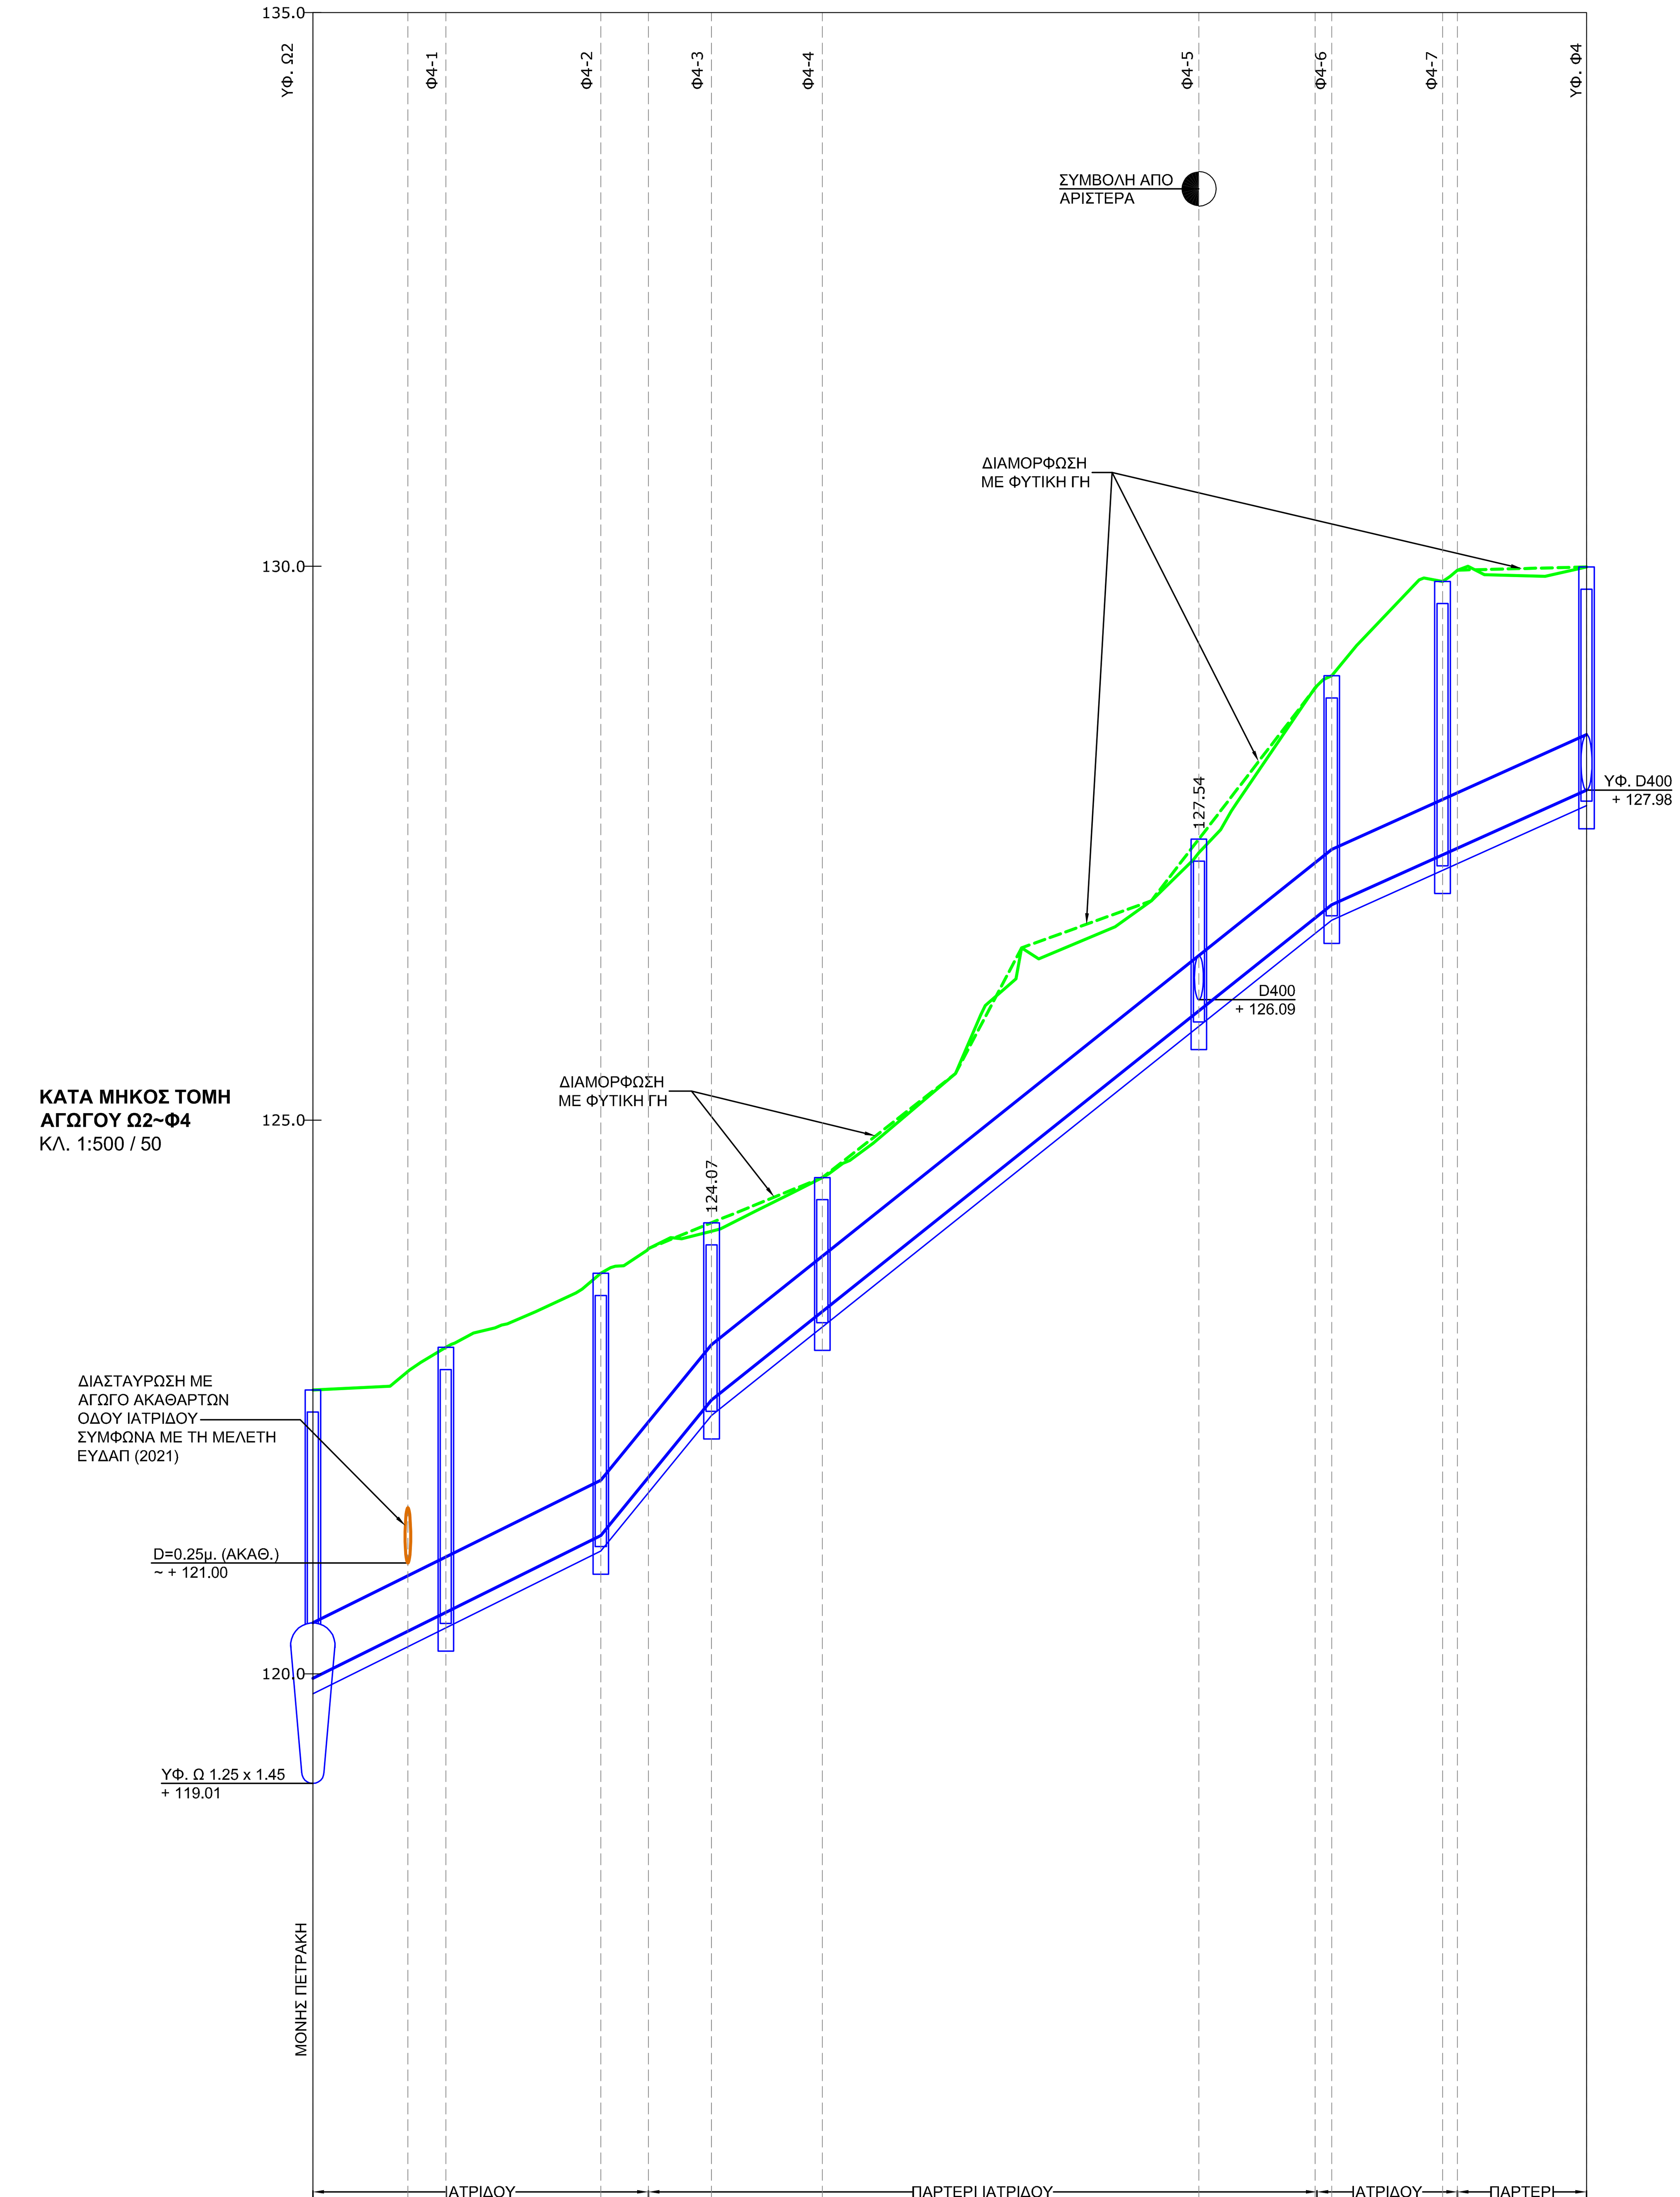

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ Ω2~Φ4
ΚΛ. 1:500 / 50

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ													
ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΕΔΑΦΟΥΣ	122.56	122.73	122.95	123.62	123.84	124.00	124.48	127.41	128.91	129.01	129.86	129.97	129.99
ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΑΓΩΓΟΥ	119.96	120.39	120.55	121.25	121.77	122.47	123.27	125.99	126.83	126.94	127.39	127.46	127.98
ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ	119.82	120.25	120.41	121.11	121.63	122.33	123.13	125.85	126.69	126.80	127.25	127.32	127.84
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (μ)	2.74	2.49	2.53	2.51	2.21	1.67	1.35	1.57	2.22	2.21	2.61	2.65	2.15
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ		8.58	3.42	14.00	4.29	5.71	10.00	34.00	10.50	1.50	10.00	1.34	11.66
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000										0+100		0+115
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ	0.00	8.58	12.00	26.00	30.29	36.00	46.00	80.00	90.50	92.00	102.00	103.34	115.00
ΚΛΙΣΗ	4.95%			12.23%		7.99%				4.50%			
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ D (χλσ.) - ΜΗΚΟΣ L (μ.)	ΑΓΩΓΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ DN/ID 500 - 115.00												
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ (m3/s) ΤΑΧΥΤΗΤΑ (μ/δλ) ΠΛΗΡΩΣΗ y/D %	0.205 3.53 33.6			0.205 4.88 26.6		0.205 4.19 29.7				0.174 4.01 27.3		0.174 3.26 31.7	

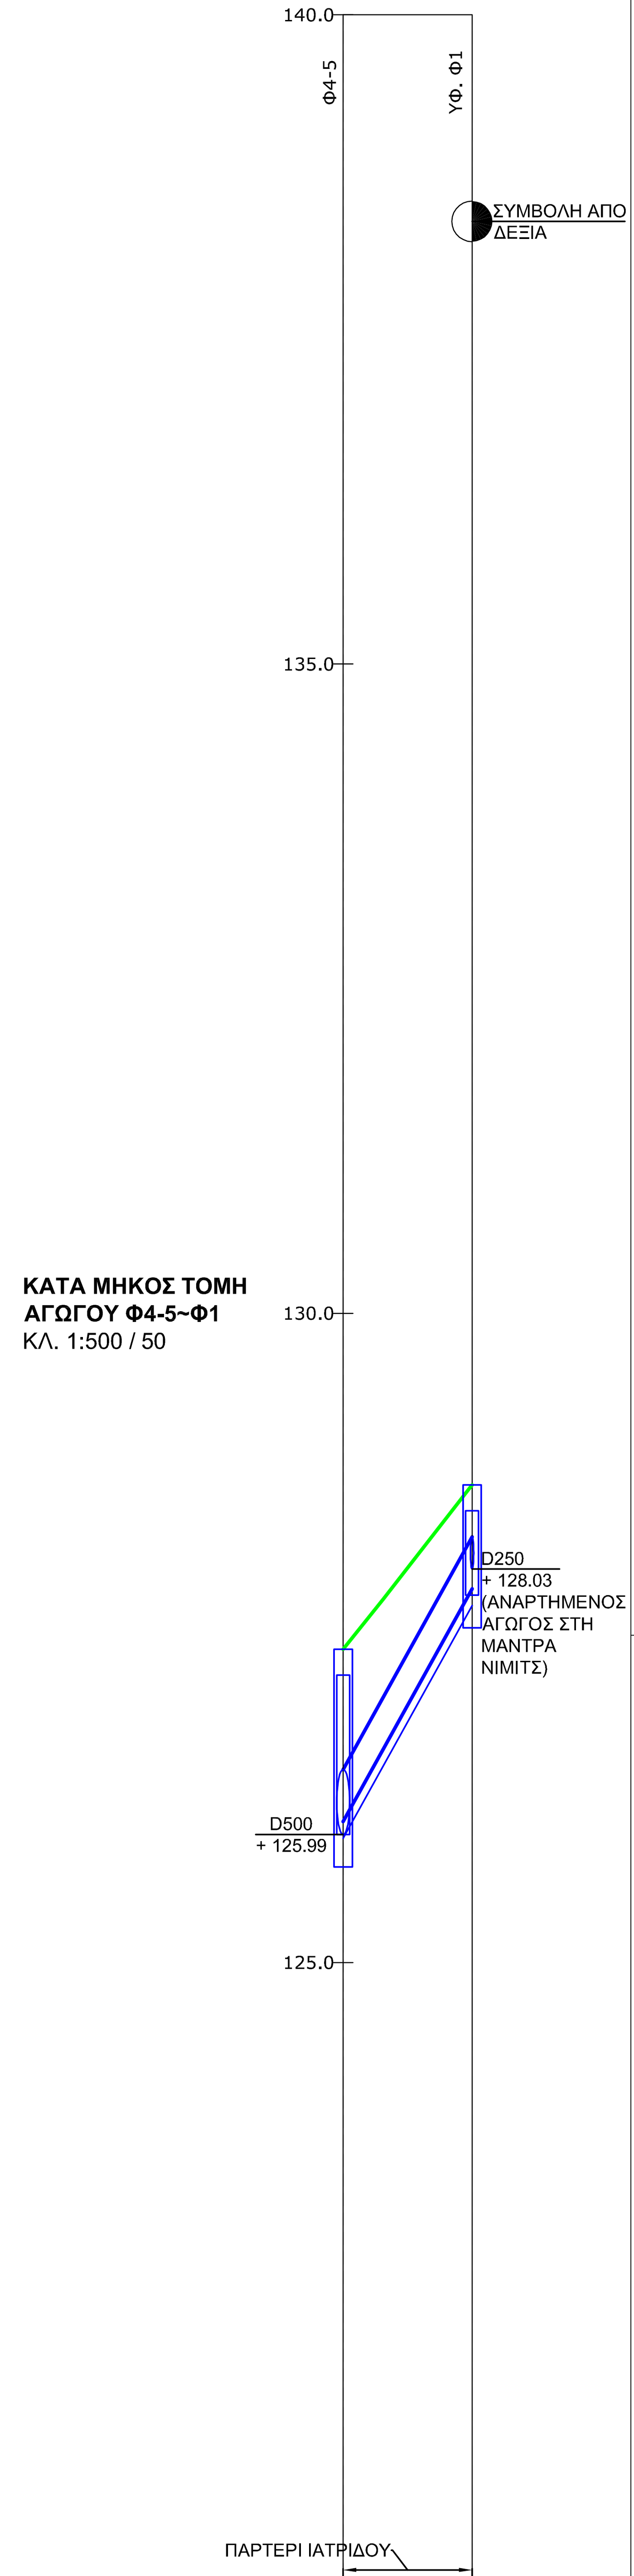

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ Φ4-5~Φ1
ΚΛ. 1:500 / 50

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ		
ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΕΔΑΦΟΥΣ	127.41	128.68
ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΑΓΩΓΟΥ	126.09	127.88
ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ	125.96	127.75
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (μ)	1.46	0.93
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ		9.93
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+000	0+010
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ	0.00	9.93
ΚΛΙΣΗ	18.04%	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ D (χλσ.) - ΜΗΚΟΣ L (μ.)	DN/ID 400-9.93	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ (m3/s) ΤΑΧΥΤΗΤΑ (μ/δλ) ΠΛΗΡΩΣΗ y/D %		

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΥΔΑΠ
(ΕΓΚΡΙΣΗ: 6555/ 05-04-2021)

1. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ (ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11528/ 16-06-2023, ΣΧΕΔΙΟ 5/2021)
2. Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (ΚΡΑΣΠΕΔΑ).
3. ΟΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
4. Η ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΦΡΕΑΤΙΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΩΣΤΟΣΟ ΕΧΕΙ ΑΠΟΤΥΠΩΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ. ΕΙΤΕ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ, ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ.

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
κ.α.α.
DIMITRIOS ANTONIADIS
22/11/2024 12:35

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
κ.α.α
EVANGELIA KRALI
22/11/2024 11:11

ΕΡΓΟ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ 401 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Υδροεξυγιαντική
Λ.Σ. Λαζαρίδης & Σία Α.Ε.
ΕΥΒΟΙΑΣ 3, ΑΘΗΝΑ, 15125
Τ.2108064543, Φ.2108055495, U.http://www.hydroex.gr,
E. info@hydroex.gr

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Ο3

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:500/1:50

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
2024

Υδροεξυγιαντική
Λ.Σ. Λαζαρίδης & Σία Α.Ε.
ΕΥΒΟΙΑΣ 3 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 151 25
ΤΗΛ. 210 8064543 - FAX: 210 8055495
ΑΦΜ: 093208913 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ. ΤΕΕ 1784

Για τον μελετητή

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧΑΣ